


Nr obw.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Opis	Zasilanie Pp-36kW Ochronnik przepięciowy		Oświetlenie pomieszczeń							Gniazda wtyczkowe 230V															
		Wskaznik napięcia	Oświetlenie cz.rehabilitacja	Oświetlenie pralnia	Oświetlenie komunikacja	Oświetlenie poddasze	Łózko do magnetoterapii 230V	Wirówka do rehabilitacji kończyn dolnych 230V	Wirówka do rehabilitacji kończyn dolnych 230V	Wanna z hydromasażem 230V	gniazda zaplecze sanitarne WC 1f-230V	gniazda cz. .rehabilitacyjna 1f-230V	gniazda cz. pralnia 1f-230V	pralnic wirówka 3f-400V	pralnic wirówka 3f-400V	klimatyzator 3f-400V	pralka +suszarka 1850+1250W 1f-230V	pralka +suszarka 1850+1250W 1f-230V	pralka +suszarka 1850+1250W 1f-230V	wentylatory 1f-230V	Winda 3f-400V	Rozdzielnica Rk kotłownia 3f-400V			
			14	0.4	5	5	1	1	1	1	2	4	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1			
Moc [kW]	61,02		0,4	0.18	0,1	0,3	1,0	0,9	0,9	4,0	2,0	2,0	2,0	14,6	14,6	3,5	3,1	3,1	3,1	0,54	0,7	4,04			
		493	0,98				6,8			6,0				32,7			9,84			4,74					

493

"TB"

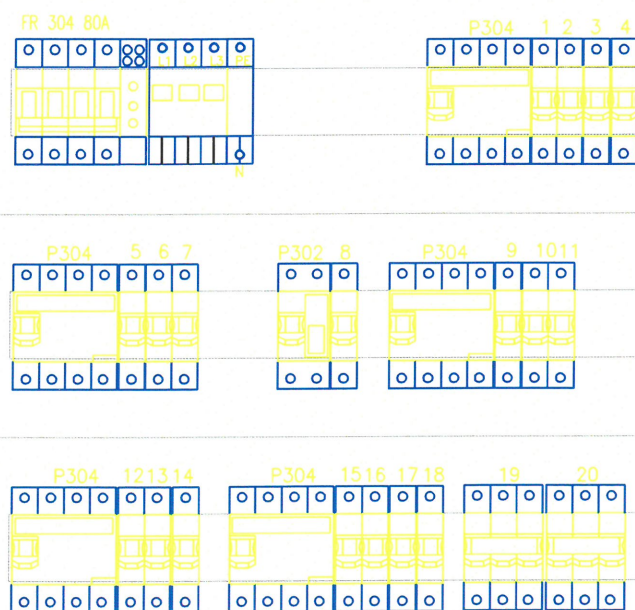


UWAGI:

1. Założona ochrona przeciwporażeniowa spełnia warunki skuteczności zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.
2. Usytuowanie tablicy rozdzielczej patrz plan instalacji elektrycznej.
3. Rozdzielnica węgkowa typ Practibox 3x18mod.prod. Legrand
4. Rozdzielnice montować na wysokości 1,5m od podłogi
5. Zastosowano aparaty zabezpieczające i łączeniową firmy Legrand. rozłącznik izolacyjny FR 304-32 4P, wyłączniki nadprądowe S301 C10, S301 B10, wyłączniki różnicowo-prądowe P304 i P302 25A 30mA AC
6. Ogranicznik przepięć typ 2 (dla sieci TN-C)
7. Wskaznik zasilania LKM-01-40 Zamel

3. Rozdzielnica węgkowa typ Practibox 4x18mod.

Ochrona przeciwporażeniowa:
Samoczynne wyłączenie zasilania
układzie sieci TN-C
wyłączniki różnicowoprądowe

 PRACOWNIA PROJEKTOWA UL.PRZĘKOP 10. 8 43300 BIELSKO-BIAŁA tel. 693 883 371	Nazwa inwestycji: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU OFICYNY REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ	Lokalizacja: Ul. A. Zawadzkiego 128 43-229, Rudółtowiec	Tytuł rysunku: Rzut przyziemia	Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Data: 05.2021
Inwestor: POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudółtowiecach	Rodzaj opracowania: Rzut parteru plan instalacji gniazd wtykowych	Skala: 1:100	Projektował: mgr inż. Marcelli Rytko instalacje i sieci elektryczne do projektowania bez ograniczeń upr.nr 84/85	Opcjonalnie: Nr rysunku: E01	